



**RAPPORTO DI PROVA
(test report)**

N° 0100

29/08/2011

RISULTATI SPERIMENTALI

Elemento in prova: POLIPREN PIR

Area del campione

S = 1,3m²

Volume della camera ricevente


V = 47m³

Volume della camera emittente

190m³

FREQ. Hz	R dB
100	15,9
125	16,6
160	16,5
200	17,1
250	17,5
315	19,7
400	21,2
500	22,8
630	24,7
800	26,7
1000	29,1
1250	32,2
1600	35,3
2000	35,9
2500	39,4
3150	45,2
4000	40,6
5000	29,7

$R_{w}(C;C_{w}) = 28 (-1 ; -4) \text{ dB}$

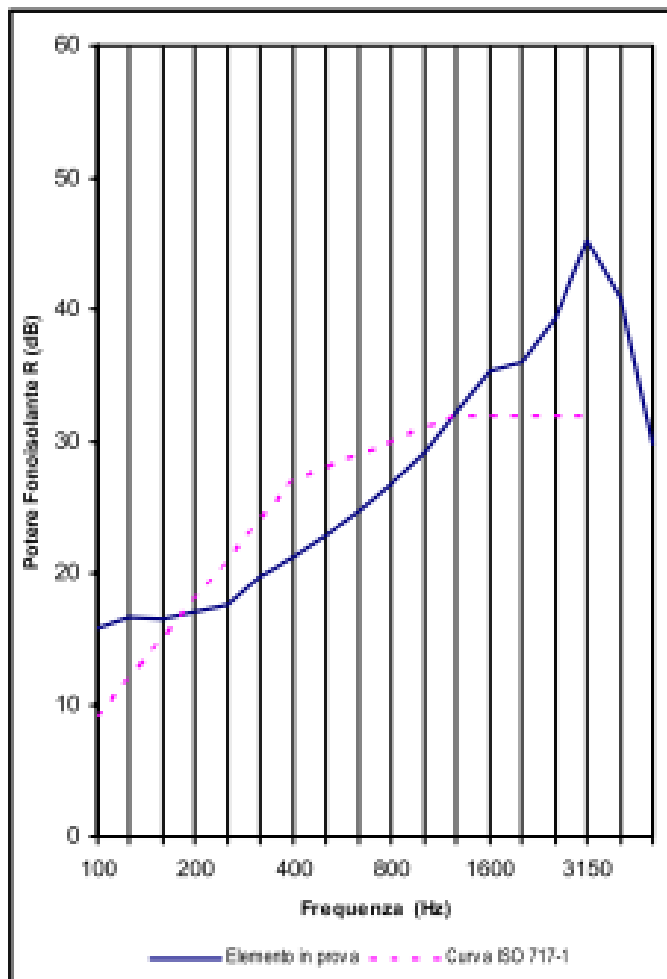

Valutazione secondo ISO 717-1 (nella banda 100 +3150 Hz) basata su misurazioni ottenute in laboratorio